



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 2017-05-17

Adres do korespondencji:

Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Południe
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 6564
fax +48 22 352 6704

Fried-Pol Paweł Fried
ul. Kłodnicka 2-G
54-218 Wrocław

Nasz znak: E/S/17/1019/PT

Wasz znak:

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: Projekt zmian lokalizacji trakcyjno-oświetleniowego, słupów oświetlenia drogowego, słupków sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową sieci kanalizacji sygnalizacji oraz zmian lokalizacji wpustów deszczowych Wrocław ul. Łokietka i Drobnera.


W odpowiedzi na pismo z dnia 2017-04-25 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Skrzyżowania z siecią Netii zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROTØ160. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

z poważaniem
Przedstawiciel Netia S.A.
Anna Taraska
ANNA TARASKA
TEL-GIS
SERVICES S.C.

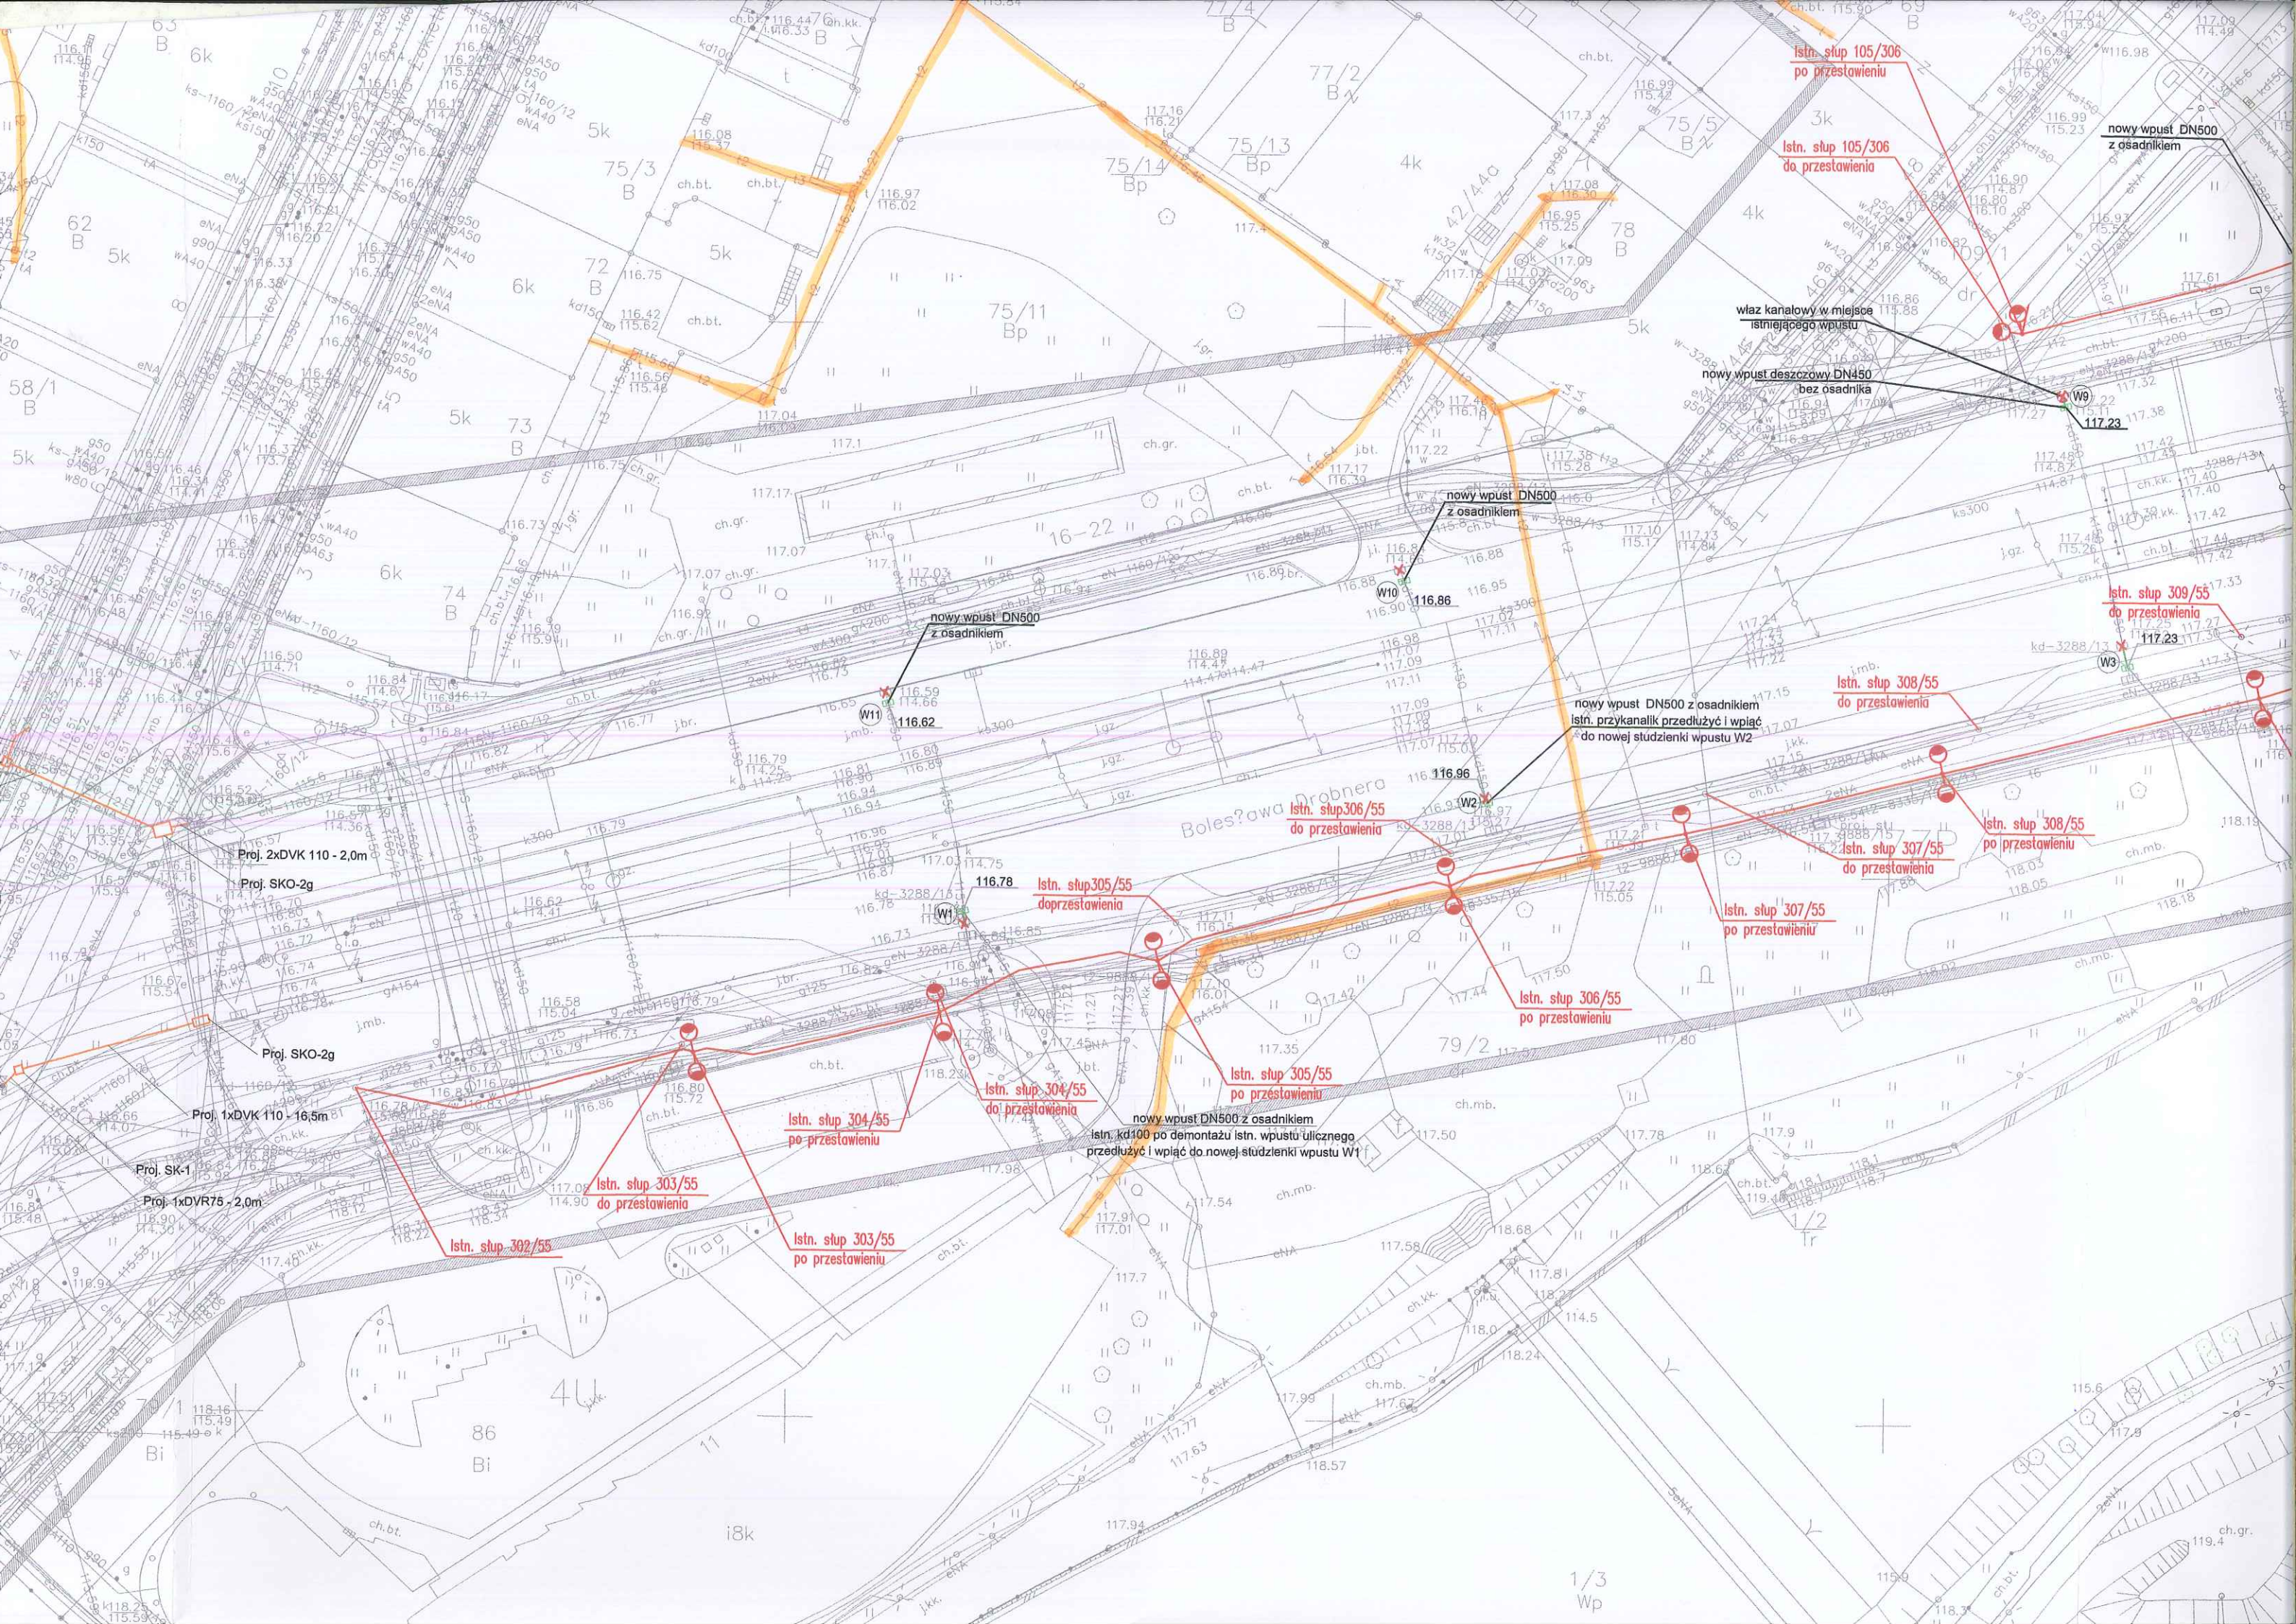

Istn. słup 105/306
po przestawieniu

Istn. słup 105/306
do przestawienia

nowy wpust DN500
z osadnikiem

właz kanałowy w miejsce
istniejącego wpustu

nowy wpust deszczowy DN450
bez osadnika

nowy wpust DN500
z osadnikiem

nowy wpust DN500
z osadnikiem

Istn. słup 309/55
do przestawienia

Istn. słup 308/55
do przestawienia

nowy wpust DN500 z osadnikiem
Istn. przykanalik przedłużyć i wpiąć
do nowej studzienki wpustu W2

Istn. słup 308/55
po przestawieniu

Istn. słup 307/55
do przestawienia

Istn. słup 307/55
po przestawieniu

Istn. słup 306/55
po przestawieniu

Istn. słup 305/55
po przestawieniu

Istn. słup 305/55
doprzestawienia

Istn. słup 304/55
do przestawienia

Istn. słup 304/55
po przestawieniu

Istn. słup 303/55
do przestawienia

Istn. słup 302/55

Proj. 2xDVK 110 - 2,0m

Proj. SKO-2g

Proj. SKO-2g

Proj. 1xDVK 110 - 16,5m

Proj. SK-1

Proj. 1xDVR75 - 2,0m

